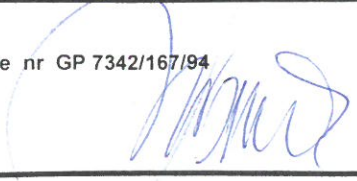


1. 4 cm - warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S50/70 dla KR1-2 wg WT-2 2014. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne
2. 8 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 /melafir, bazalt, granit / wg normy PN-S-06102 z grudnia 1997 r.
3. 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 /melafir, bazalt, granit/ wg normy jak wyżej

Inwestor	Gmina Kawęczyn Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Branża	Drogowa
Tytuł zadania	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości MŁODZIANÓW
Nazwa rysunku	Przekrój normalny 1:50
Projektował	Bożena Woźniak upraw. projektowe nr GP 7342/167/94 
Data opracowania	październik 2018 r.